

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Липецкой области

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Липецк, ул. Московская, д.16, тел./факс 22-89-02

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г.Липецку

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г.Липецк, ул. Московская, д.16, тел./факс 22-89-26

(указывается адрес места нахождения органа ГПН,
номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 179/1/55

по устранению нарушений требований
пожарной безопасности

ЧОУ ВО «Московская государственная техническая академия»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника управления – начальника отдела ГПН
и ПР управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Липецкой области А.В. Баурина N 179 от «27» марта 2019 года, ст. 6
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с
«07» марта января 2019 года по «04» апреля 2019 года проведена проверка старшим
инженером отдела надзорной деятельности по г. Липецку управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой
области старшим лейтенантом внутренней службы Лазаревым Дмитрием Федоровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку,

ЧОУ ВО «Московская государственная техническая академия»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N пред писа ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметк а о выполн ении (указыв ается только выполн ение)
1	2	3	4	5
	На объекте защиты не все помещения оборудованы системой АПС	п. 61 правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением Правительства РФ 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» ; Приложения А, п. А4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	До 30.06.2019	

		НПБ 110-03 «Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»		
2.	Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения	Ст. 83 п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123)	До 30.06.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инженер отдела надзорной деятельности по г.Липецку УНД и ПР Лазарев Д.Ф.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"05" апреля 2019 г.


Предписание для исполнения получил:



(подпись)

"05" апреля 2019 г.

Телефон доверия 22-88-60

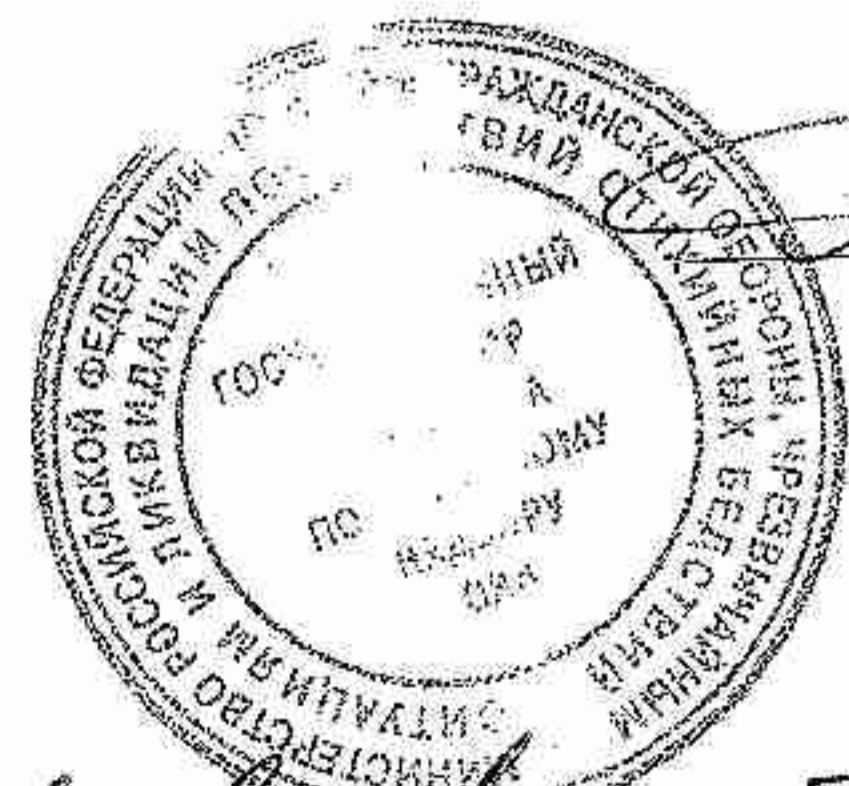

(подпись)

М.Л.П. <*>



(должность, фамилия, инициалы)